



# 工業用水法及びビル用水法 許可基準

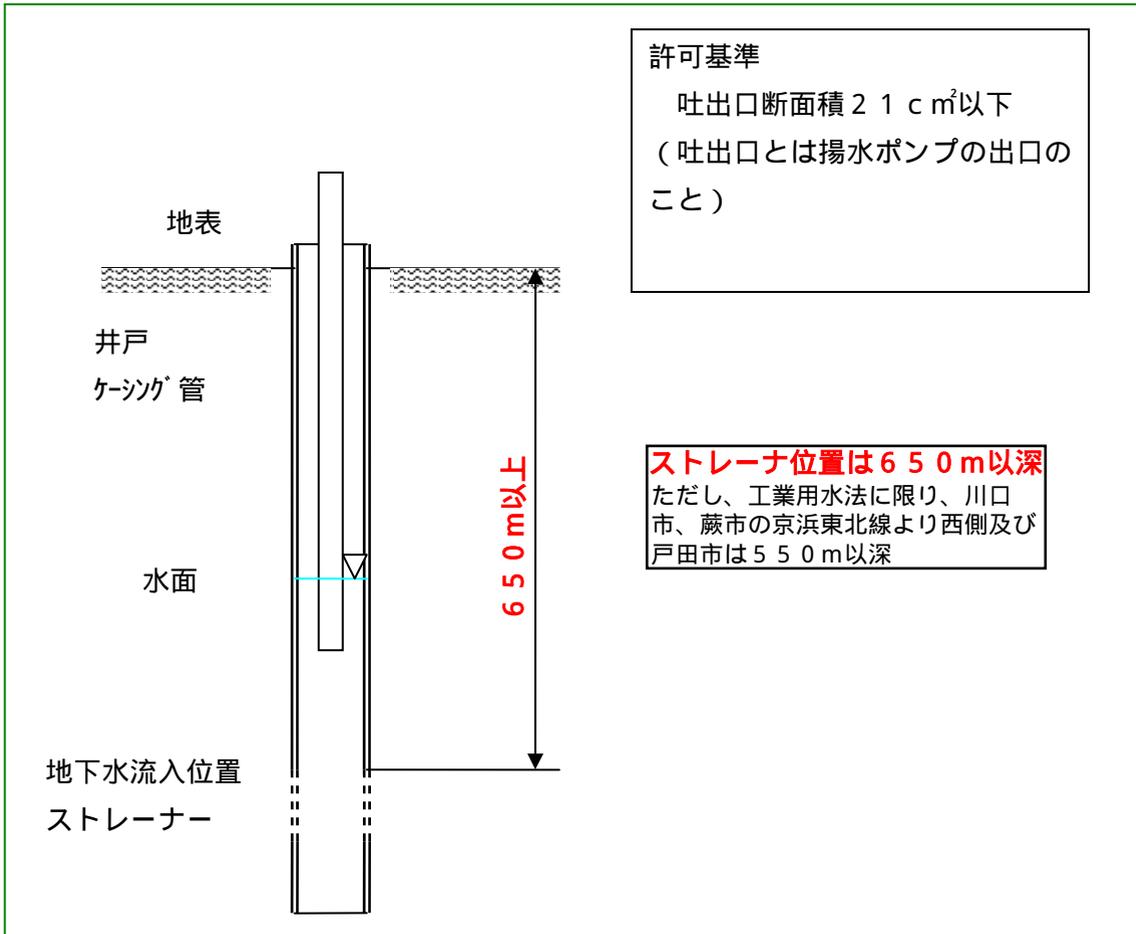

工業用水法 許可基準 吐出口  $2.1 \text{ cm}^2$  以下  
ビル用水法

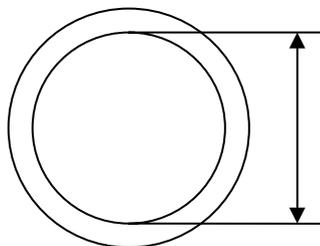

直径 (内径)  
5.17cm まで